



MEGBÍZÓ:

SZENT JÁNOS KÓRHÁZ
MŰSZAKI OSZTÁLY

1125 Budapest, Diós árok 1-3.



GENERÁLTERVEZŐ:

KÖZTI ZRT (Középülettervező Zrt.)

1023 Budapest, Lubló u. 2.
Tel.: (+361) 487 2600 Fax: (+361) 487 2609
E-mail: kozti@kozti.hu

BERUHÁZÁS NEVE:

**SZENT JÁNOS KÓRHÁZ NŐVÉRSZÁLLÓJÁNAK
BELSŐ FELÚJÍTÁSI MUNKÁI**
1125 Budapest, Kútvölgyi út 16.

TERVFÁZIS:

KIVITELI TERV

RAJZ NEVE: AE3-T-F-02; AE3-M-I-35; AE3-M-II-35;
AE3-M-III-35 JELŰ ELOSZTÓ BERENDEZÉS EGYVONALAS TERVE

ÉPÍTÉS:

MAROSI MIKLÓS

ÉPÍTÉS MUNKATÁRSAK:

SEBŐ ISTVÁN

ÁCS ISTVÁN

STATIKUS

KERTTERVEZŐ

BELSŐÉPÍTÉS

KERECSÉNYI ZSUZSA

FŰTÉS-HŰTÉS

VÍZ-CSATORNA

SZELLŐZÉS

SZAKÁL SZILÁRD

SZAKÁL SZILÁRD

ELEKTROMOS

GYENGEÁRAM

KÖZMŰVEK

RITZL ANDRÁS

KAJTÁN LÁSZLÓ

ELLENŐR

TÖRZSSZÁM

RAJZSZÁM

NÉMETH TAMÁS

00.285.06.17

LÉPTÉK

KELT


ELE-006

M=1:-

2017. 02. hó

AE3-M-I-35
JELŰ ELŐSZTÓ BERENDEZÉS EGYVONALAS TERVE

NORMAL SÍN

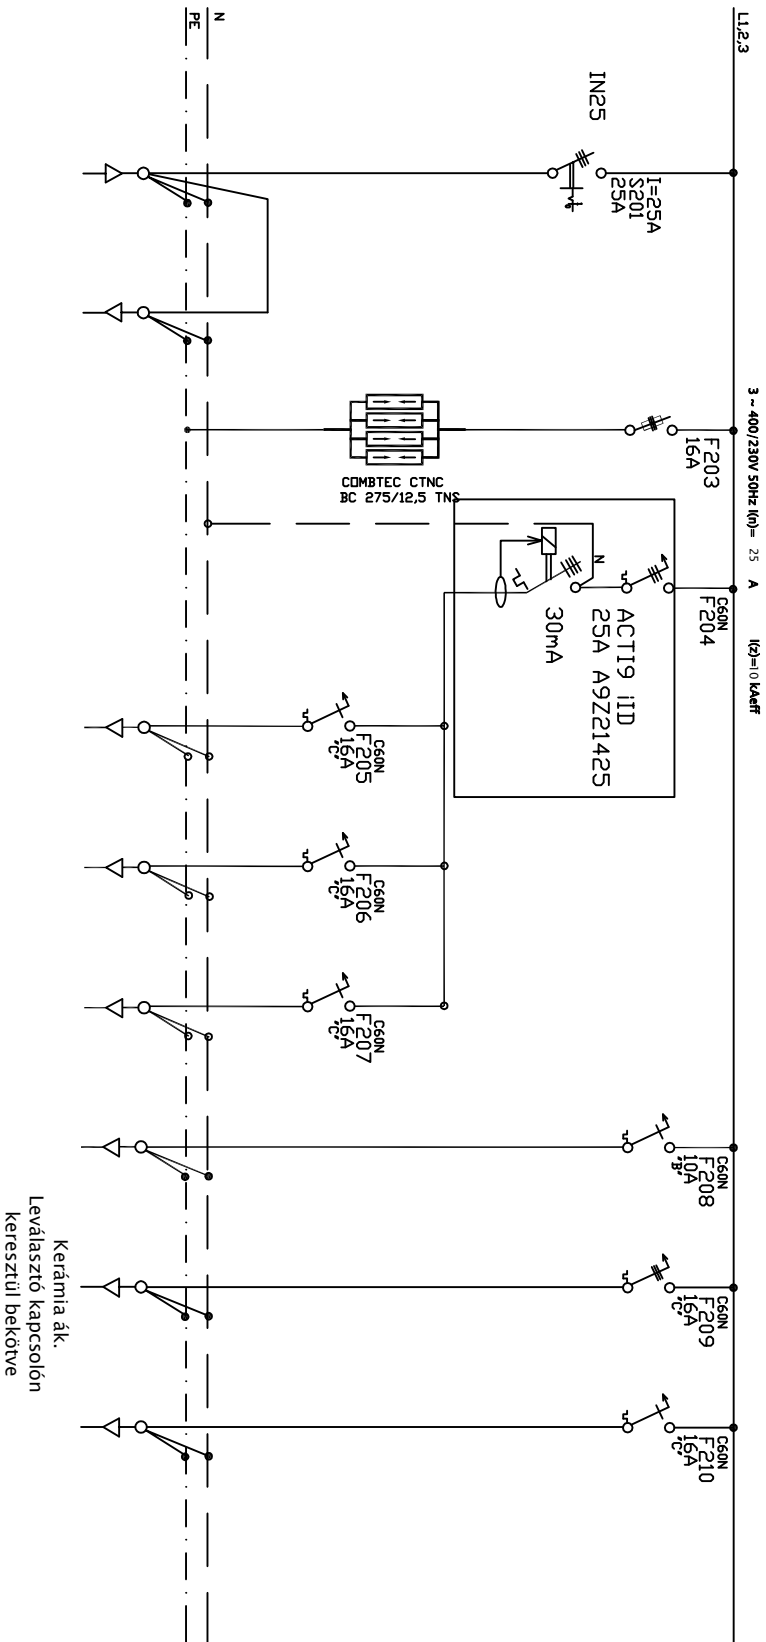

Leágazás/Branch circuit	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
Megnevezés / Denomination	Betáplálás in-take	tovább fűzve AE3-M-III-35	Tűlfeszültség levezető	Csoport leágazás	Normál DUCAU	Normál DUCAU	Normál DUCAU +Tűkór vil. +Pult vil.	VILÁGÍTÁS	Kerámia ák.	Mosogatógép
Betáplált teljesítmény / built-in power (kW)	79,6	79,6	-	11,1	3,7	3,7	3,7	0,08	6,7	2
Egyidejű teljesítmény / simoulten. power (kW)	16,2	16,2	-	3	1	1	1	0,08	3	2
Áramerősség / Current(A)	25	25	-	25	16	16	16	10	16	16
mm2	5X10	5X10	-	-	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3X1,5	5X4	3X2,5
Kábel / Cable	NYT-J	NYT-J	-	-	NYT-J	NYT-J	NYT-J	NYT-J	NYT-J	NYT-J
hossz / lenght: (m)	30	30	-	-	15	15	15	20	5	5
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

